



องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

เลขที่รับ..... 1719

วันที่ 21 ก.ค. 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

ที่ พบ ๐๐๓๓.๐๑๒/ว๒๕๖๕

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำในคลองน้ำเสีย บริเวณคลองบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางจาน

<input checked="" type="checkbox"/>	สำนักปลัด
<input type="checkbox"/>	กองคลัง
<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง
<input type="checkbox"/>	กองสวัสดิการสังคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ที่ พบ ๐๐๑๔.๒/ ว ๗๓๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. แบบตรวจแนะนำและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีแก้ไขปัญหา น้ำในคลองน้ำเสียพื้นที่ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามเพื่อการแก้ปัญหาในกรณีดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ปลัดอำเภอเมืองเพชรบุรี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี รายละเอียดการตรวจสอบพร้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เพื่อไม่รบกวนงาน
นางสาวอินทิรา (นพ.)

นางสาวอินทิรา นุญยะโพธิ์
แถมเขตติดต่อเทศบาล
บริเวณคลองน้ำเสีย
บริเวณคลองบางจาน ค.อินทิรา น.

พ.ร.

(นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ตาม
นายทับทิม แก้วชิงพร
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวอินทิรา นุญยะโพธิ์)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

Smit.

(นางสาวธนันท์ ลิ้มบรรจง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน


กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๓๐๒๑



นายเสถียร นิลทณิน

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุร้องเรียนน้ำเน่าเสีย หมู่ ๓ , ๔ , ๕ , ๘ และ ๙ ร่วมกับ
สสจ.,ทสจ.,กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

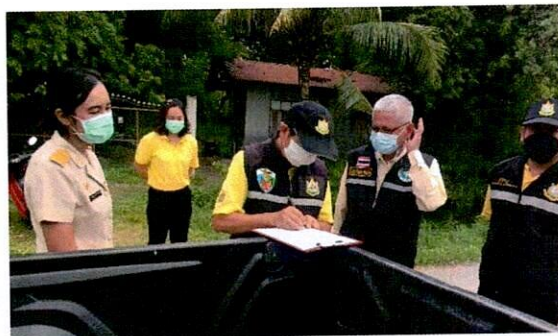

ลงพื้นที่ตรวจติดตามแก้ไขปัญหาหน้าในคลองน้ำเสีย
ในพื้นที่ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

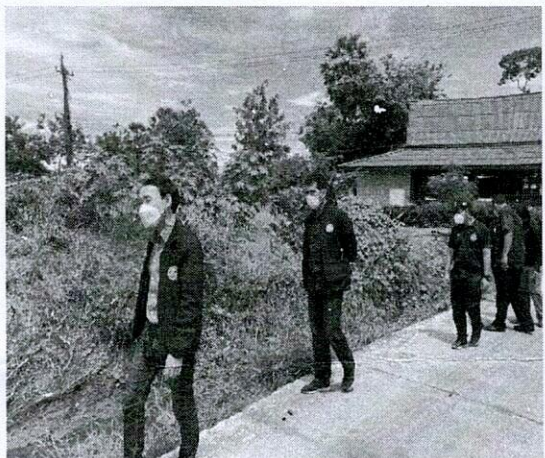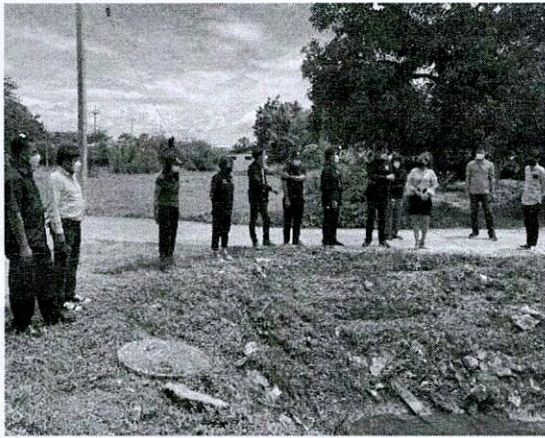

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้ดำเนินการขุดลอกคลองเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้เมื่อ
ดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีให้ทราบ